
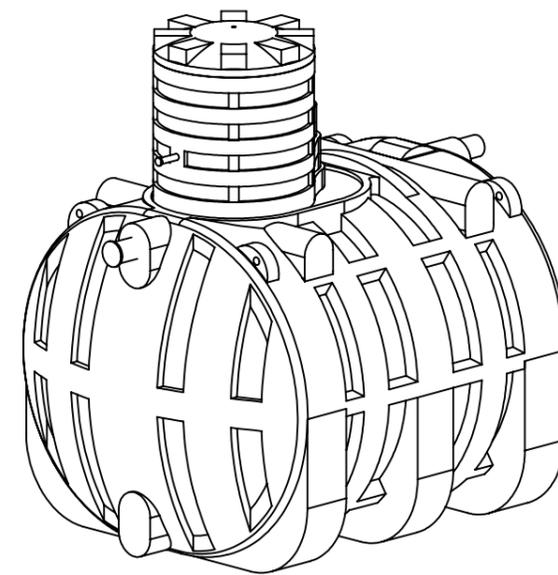
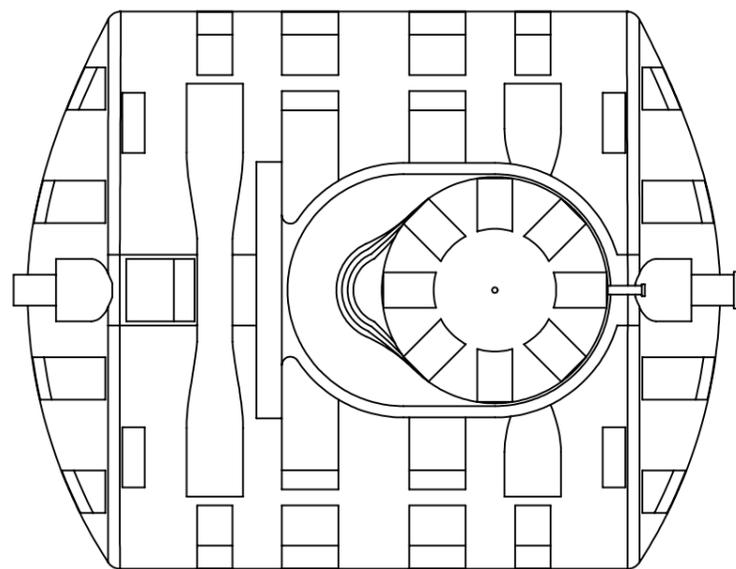
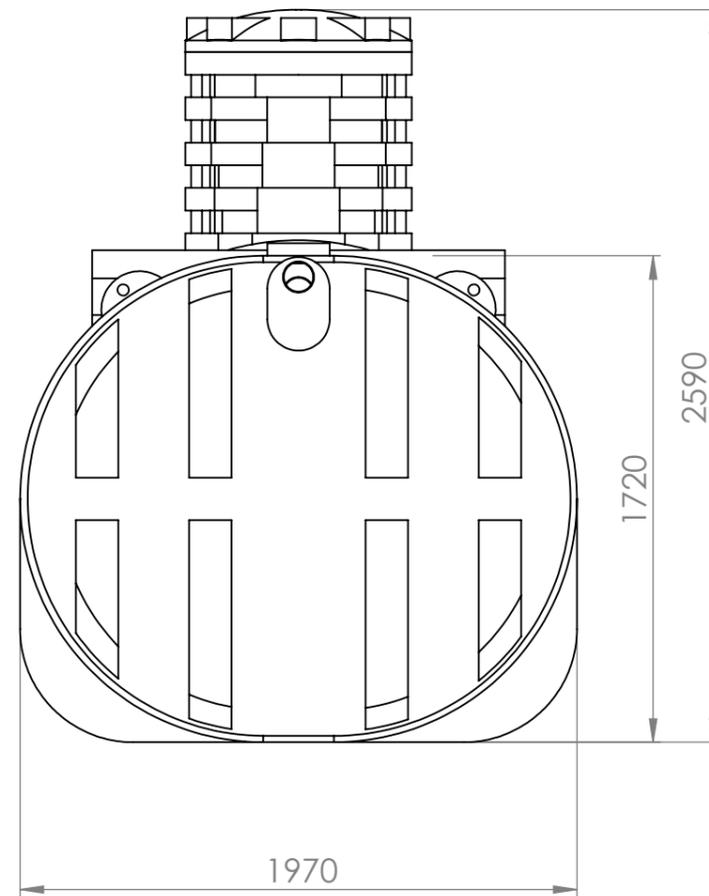





Справ. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

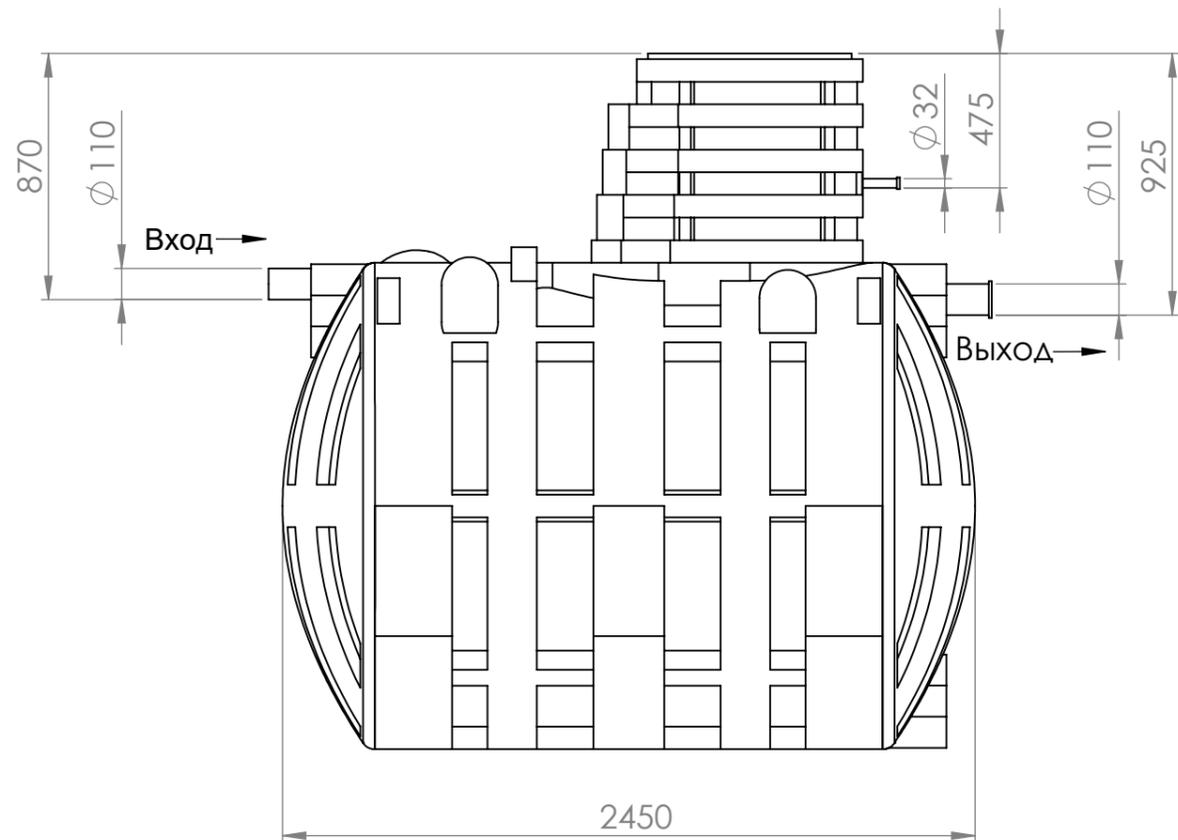

					Профи 6,5	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				1:25
Разраб.								
Пров.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 2	
Н. контр.						MULTPLAST		
Утв.								

№	Наименование
1	Септик
2	Песчаная подушка
3	ЦПС
4	Утеплитель
5	Засыпка
6	Муфта

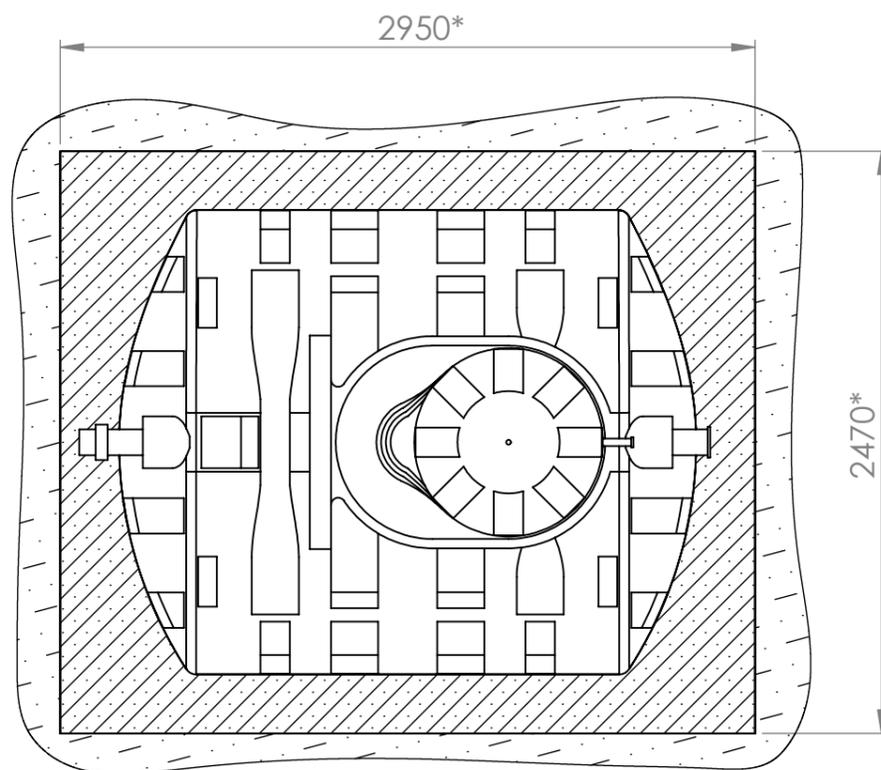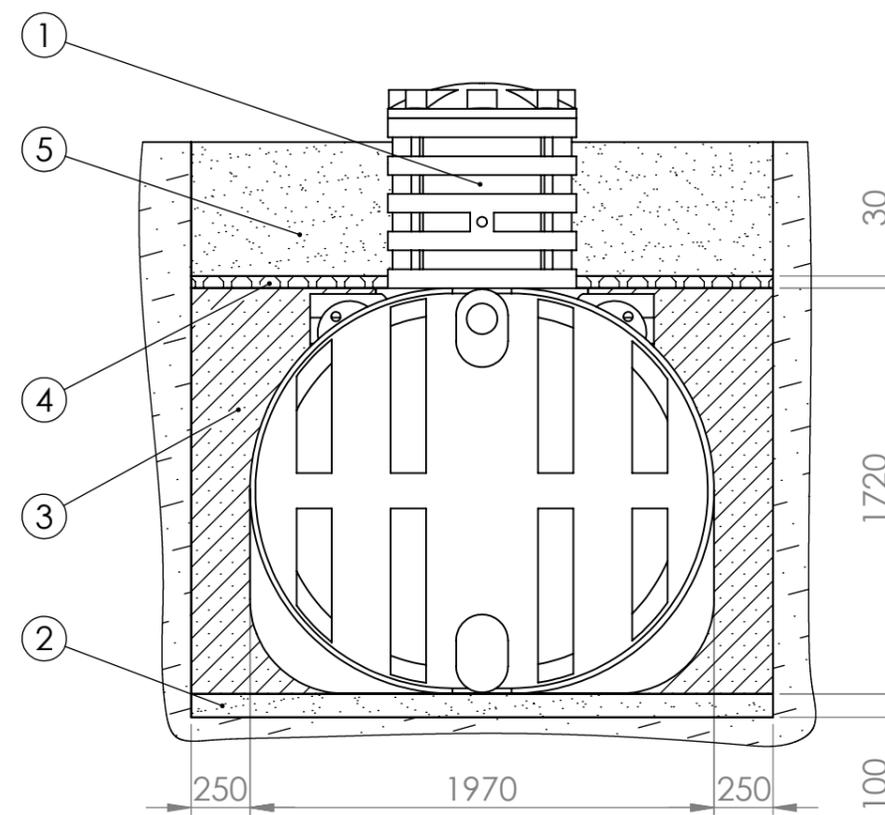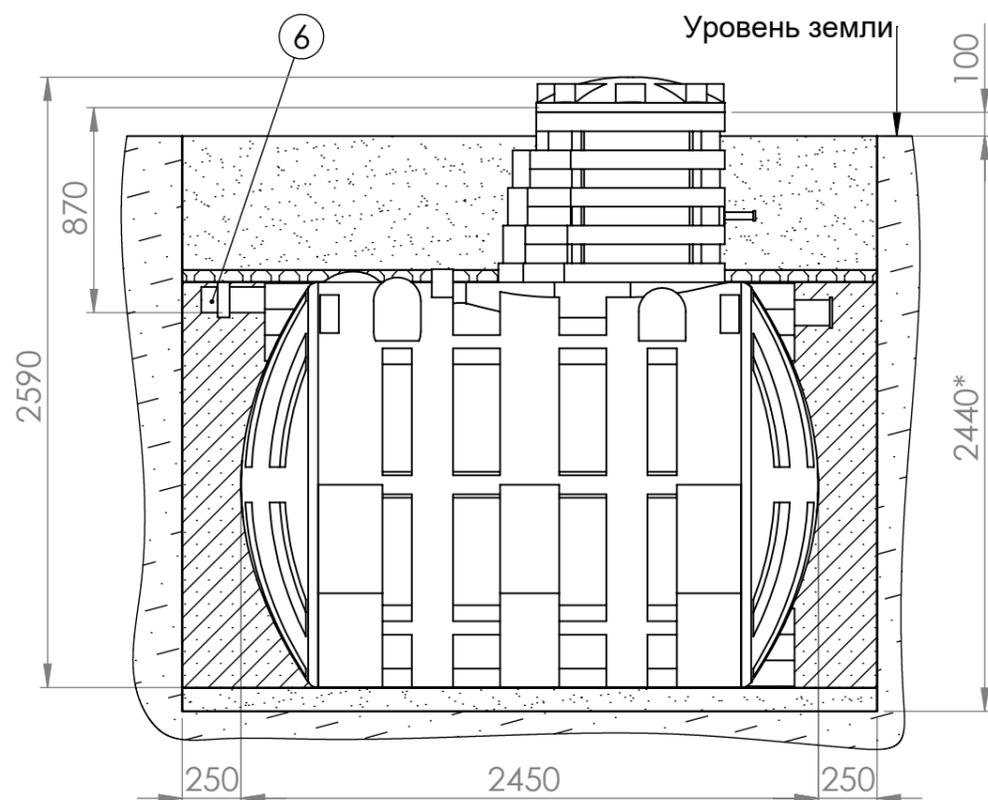

Спецификация материалов:

1. Габаритные размеры котлована под септик (минимальные):
Длина - 2950 мм
Ширина - 2470 мм
Глубина - 2440 мм
2. Вход для подводящей трубопроводной трассы - труба 110 мм.
3. Песок - не менее 5,5 м³
4. Цемент - не менее 1000 кг
5. Вода (для заполнения септика) - не менее 6,5 м³

1. Строительные и монтажные работы производить согласно своду правил СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
2. Септик монтируется под землю. Минимальное расстояние от края горловины (без крышки) до уровня земли должно составлять не менее 100 мм.
3. Расстояние от края септика до края котлована должно быть не менее 250 мм.
4. Монтаж септика производится на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм.
5. Септик утепляется по верхней части корпуса. Толщина утеплителя не менее 30 мм.
6. Обратная засыпка производится цементно-песчаной смесью (ЦПС) послойно (300 мм) с соотношением 1:5 (цемент:песок), с одновременной трамбовкой каждого слоя и заполнением септика водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давлений. При работе использовать цемент марки М500.
7. В случае плавуча, грунта типа торф, обрушения стенок котлована необходим монтаж опалубки из досок сечением 150x50 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Монтажная схема. Профи 6,5

Лист
2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата